

御中

試 験 成 績 書

年 月 日

工事名

品 名 クラッシュラン C-40

✳ 光 陽 産 業 株 式 会 社



本 社 広島県東広島市西条町田口20番地70

TEL (082) 490-0083 FAX (082) 490-0085

E-mail info@koyo-gt.jp

<http://www.koyo-gt.jp>

試験室 広島県東広島市黒瀬町小多田17番地1

TEL (0823) 27-5500 FAX (0823) 82-8533

--	--	--	--

JIS A 1102		骨材ふるい分け試験					試験報告用紙	
試料番号		試験年月日 2026年 4月 1日						
調査名・目的 品質管理		使用場所・目的						
種類 C-40		試験者 竹本 則夫						
ふるい目の 呼び寸法	加積残留質量 + 容器質量 (g)	容器質量 (g)	累加積残留 試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残 留 率 (%)	加 積 残 留 率 (%)	通過質量 分 率 (%)	
53mm			0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
37.5			30.1	30.1	2.0	2.0	98.0	
31.5								
26.5								
19			517.7	487.6	32.4	34.4	65.6	
13.2								
9.5								
4.75			1152.7	635.0	42.2	76.6	23.4	
2.36			1238.5	85.8	5.7	82.3	17.7	
2								
425 μm			1312.2	73.7	4.9	87.2	12.8	
75			1407.0	94.8	6.3	93.5	6.5	
受け皿			1504.8	97.8	6.5	100.0	0.0	
<粗粒率>	0.00							

通過質量分率 (%)

ふるい目の呼び寸法	試験結果 (%)	規格値 (%)
75	6.5	6.5
425 μm	12.8	12.8
2.36	17.7	17.7
4.75	23.4	23.4
9.5	34.4	34.4
13.2	32.4	32.4
19	34.4	34.4
26.5	65.6	65.6
37.5	98.0	98.0
53mm	100.0	100.0

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる路盤用混合物の締固め試験 (測定)	
------------------------	-------------------------	--

調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月 8日

試料番号 (深さ) 試験者 竹本 則夫

試験方法		E-b	土質名称			
試料の準備方法		乾燥法, 湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モ	内径 cm 15
試料の使用法		繰返し法, 非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm 12.50
含水比	試料分取後 W ₀ %		突固め回数 回/層	92	ル	容量 V cm ³ 2209
	乾燥処理後 W ₁ %		突固め層数 層	3	ド	質量 m _i ²⁾ g 8614
測定 No.		1	2	3	4	
(試料+モールド) 質量 m ₂ ²⁾ g		13264	13395	13520	13634	
湿潤密度 ρ _t g/cm ³		2.105	2.164	2.221	2.273	
平均含水比 W %		2.23	3.32	4.36	6.03	
乾燥密度 ρ _d g/cm ³		2.059	2.094	2.128	2.144	
含水比	容器 No.					
	m _a g	1485.8	1517.6	1508.7	1514.2	
	m _b g	1463.1	1483.3	1464.9	1451.9	
	m _c g	448.2	451.9	454.9	422.5	
	W %	2.24	3.33	4.34	6.05	
	容器 No.					
	m _a g	1483.4	1503.1	1507.6	1490.0	
	m _b g	1461.1	1469.7	1463.3	1428.4	
	m _c g	456.0	461.4	451.7	403.5	
	W %	2.22	3.31	4.38	6.01	
測定 No.		5	6	7	8	
(試料+モールド) 質量 m ₂ ²⁾ g		13636	13613	13606		
湿潤密度 ρ _t g/cm ³		2.273	2.263	2.260		
平均含水比 W %		7.23	8.29	9.78		
乾燥密度 ρ _d g/cm ³		2.120	2.090	2.059		
含水比	容器 No.					
	m _a g	1545.7	1489.8	1503.1		
	m _b g	1472.1	1405.7	1402.6		
	m _c g	456.0	392.0	381.8		
	W %	7.24	8.30	9.85		
	容器 No.					
	m _a g	1513.4	1482.9	1487.8		
	m _b g	1440.9	1399.1	1389.4		
	m _c g	437.3	386.4	375.6		
	W %	7.22	8.27	9.71		


特記事項 1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
2) モールドの質量は底板を含む。
$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1+W/100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験 (突固め特性)	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月 8日

試料番号 (深さ) 試験者 竹本 則夫

試 験 方 法		E — b		土 質 名 称				
試 料 の 準 備 方 法		乾 燥 法 , 湿潤法		ランマー質量 kg		4.5	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	
試 料 の 使 用 方 法		繰返し法 , 非繰返し法		落 下 高 さ cm		45	試料調整前の最大粒径 mm	
含水比	試料分取後 W_0 %			突 固 め 回 数 回/層		92	モールド	内 径 cm
	乾燥処理後 W_1 %			突 固 め 層 数 層		3		高 さ ¹⁾ cm
測 定 No.		1	2	3	4	5	6	7
平 均 含 水 比 W g		2.23	3.32	4.36	6.03	7.23	8.29	9.78
乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		2.059	2.094	2.128	2.144	2.120	2.090	2.059

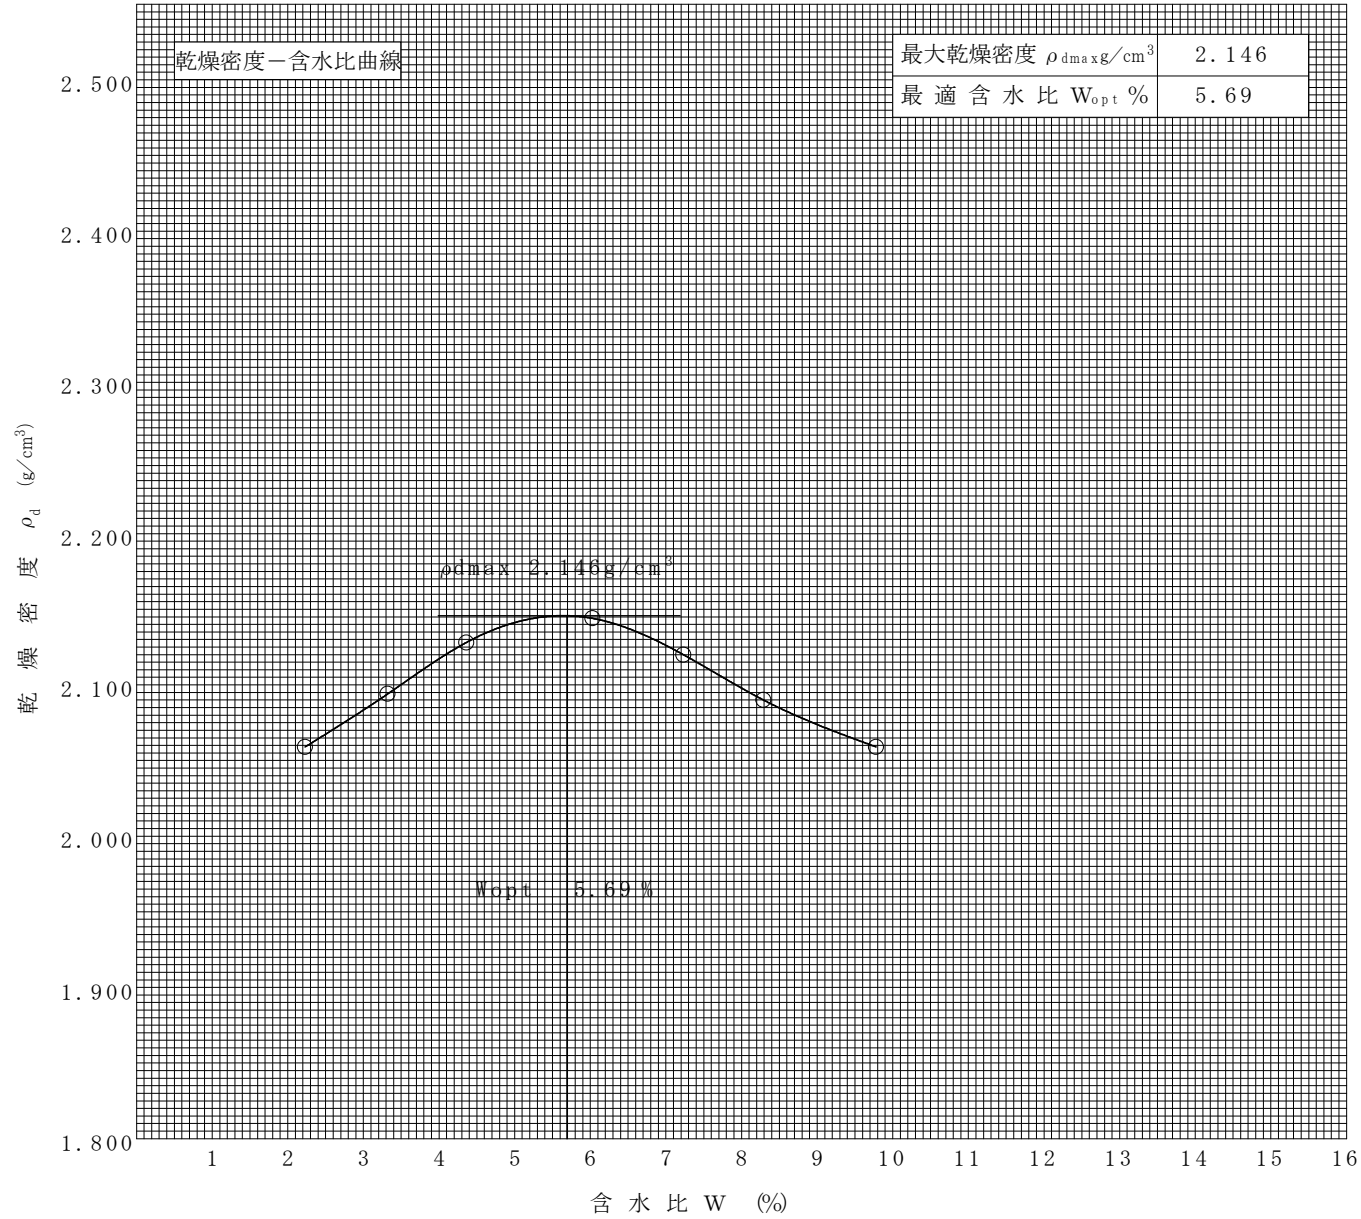

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$\rho_{dsat} = \frac{\rho_w}{\rho_w / \rho_s + W / 100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（初期状態，吸水膨張試験）
------------------------	-----------------------

調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月 9日～ 4月13日

試料番号（深さ） 試験者 竹本 則夫

試験方法	締固めた土、 孔さない土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E	落下高さ	cm	45	自然含水比 w_n %	—
試料準備	準備方法	非乾燥法、 空気乾燥法	突固め回数	回/層	17	最適含水比 w_{opt} %
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数	層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³
	試料調整後含水比 w_o %		モールド	内径	cm	15.0
				高さ ¹⁾	cm	12.5
					荷重板質量	kg
					モールド容量	V cm ³

供 試 体 No,			1		2			
含 水 比	容 器 No,							
	m _a g		1529.3	1485.8	1534.3	1533.5		
	m _b g		1465.4	1424.2	1470.9	1471.1		
	m _c g		422.5	403.5	454.6	451.9		
	w _i %		6.13	6.04	6.24	6.12		
	平 均 値 w _i %		6.09		6.18			
密 度	(試料+モールド) 質量 m ₂ ²⁾ g		13172		13138			
	モ ー ル ド 質 量 m ₁ ²⁾ g		8614		8564			
	湿 潤 密 度 ρ _t g/cm ³		2.063		2.071			
	乾 燥 密 度 ρ _d g/cm ³		1.945		1.950			
吸 水 膨 張 試 験	水浸時間 h	時 刻	変位計の読み		膨張量 mm	変位計の読み		膨張量 mm
	0		0.0		0	0.0		0
	1		0.0		0	0.0		0
	2		0.0		0	0.0		0
	4		0.0		0	0.0		0
	8		0.0		0	0.0		0
	24		0.0		0	0.0		0
	48		0.0		0	0.0		0
	72		0.0		0	0.0		0
	96		0.0		0	0.0		0
	(試料+モールド) 質量 m ₃ ²⁾ g		13224		13185			
	膨 張 比 r _e %		0.000		0.000			
	湿 潤 密 度 ρ _t ['] g/cm ³		2.087		2.092			
	乾 燥 密 度 ρ _d ['] g/cm ³		1.945		1.950			
	平 均 含 水 比 w ['] %		7.30		7.28			

特記事項	1) スペーサーディスクの高さを差引く。 2) モールドの質量は有孔底板を含む。 $r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$ $\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$ $\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$ $w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$
------	--

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（貫入試験）	
------------------------	----------------	--

調査件名 C-40

試験年月日 2026年 4月13日

試料番号（深さ）

試験者 竹本 則夫

試 験 条 件			水 浸、 非水浸		貫入速さ mm/min			1		荷重板質量 kg			5.0	
養 生 条 件			日 空 気 中		荷 重 計 No.			1		較 正 係 数 kgf/cm²/目盛 kgf/目盛			17.707	
			4 日 水 浸		容 量 kgf			5000						
供 試 体 No. 1					供 試 体 No. 2					供 試 体 No.				
貫 入 量 mm			荷重強さ、荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ、荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ、荷重	
読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf
1	2				1	2				1	2			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.5	0.49	0.50	6.2	110	0.5	0.49	0.50	6.3	112	0.5				
1.0	0.98	0.99	11.8	209	1.0	1.03	1.02	12.4	220	1.0				
1.5	1.50	1.50	17.3	306	1.5	1.49	1.50	17.6	312	1.5				
2.0	1.95	1.98	22.1	391	2.0	2.02	2.01	22.8	404	2.0				
2.5	2.50	2.50	27.1	480	2.5	2.58	2.54	27.8	492	2.5				
3.0	3.00	3.00	31.6	560	3.0	3.09	3.05	32.2	570	3.0				
4.0	3.89	3.95	39.5	699	4.0	4.00	4.00	40.1	710	4.0				
5.0	5.10	5.05	48.2	853	5.0	5.16	5.08	48.2	853	5.0				
7.5	7.31	7.41	66.2	1172	7.5	7.55	7.53	65.6	1162	7.5				
10.0					10.0					10.0				
12.5					12.5					12.5				
貫入試験後の 含水比	容器 No.				貫入試験後の 含水比	容器 No.				貫入試験後の 含水比	容器 No.			
	m _a g					m _a g					m _a g			
	m _b g					m _b g					m _b g			
	m _c g					m _c g					m _c g			
	w ₂ %					w ₂ %					w ₂ %			
	平均値 w ₂ %					平均値 w ₂ %					平均値 w ₂ %			

特記事項

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室 内 試 験 結 果)	
------------------------	---------------------------	--

調 査 件 名 C-40

試 験 年 月 日 2026年 4月13日


試 料 番 号 (深 さ)

試 験 者 竹本 則夫

試 験 方 法	締固めた土、 乱さない土	ランマー質量		kg	4.5	土 質 名 称	
突 固 め 方 法	E	落 下 高 さ		cm	45	空気乾燥前含水比	%
試 料 の 準 備 方 法	非乾燥法、 空気乾燥法	突 固 め 回 数		回/ 層	17	自然含水比 W_n	%
試 験 条 件	水 浸、 非水浸	突 固 め 層 数		層	3	最適含水比 W_{opt}	%
養 生 条 件	日 空 気 中	モ ー ル ド	内 径	cm	15.0	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm ³
	4 日 水 浸		高 さ ¹⁾	cm	12.5		

供 試 体 No.			1	2	
吸 水 膨 張 試 験	前	平均含水比 W_1	%	6.09	6.18
		乾燥密度 ρ_d	g/cm ³	1.945	1.950
	後	膨 張 比 r_e	%	0.000	0.000
		平均含水比 W'	%	7.30	7.28
		乾燥密度 ρ'_d	g/cm ³	1.945	1.950
貫 入 試 験	試験後の含水比 W_2		%		
	貫入量 2.5mmにおけるCBR		%	35.0	35.5
	貫入量 5.0mmにおけるCBR		%	41.7	41.5
	C B R		%	35.0	35.5

平均 C B R		%
35.3		

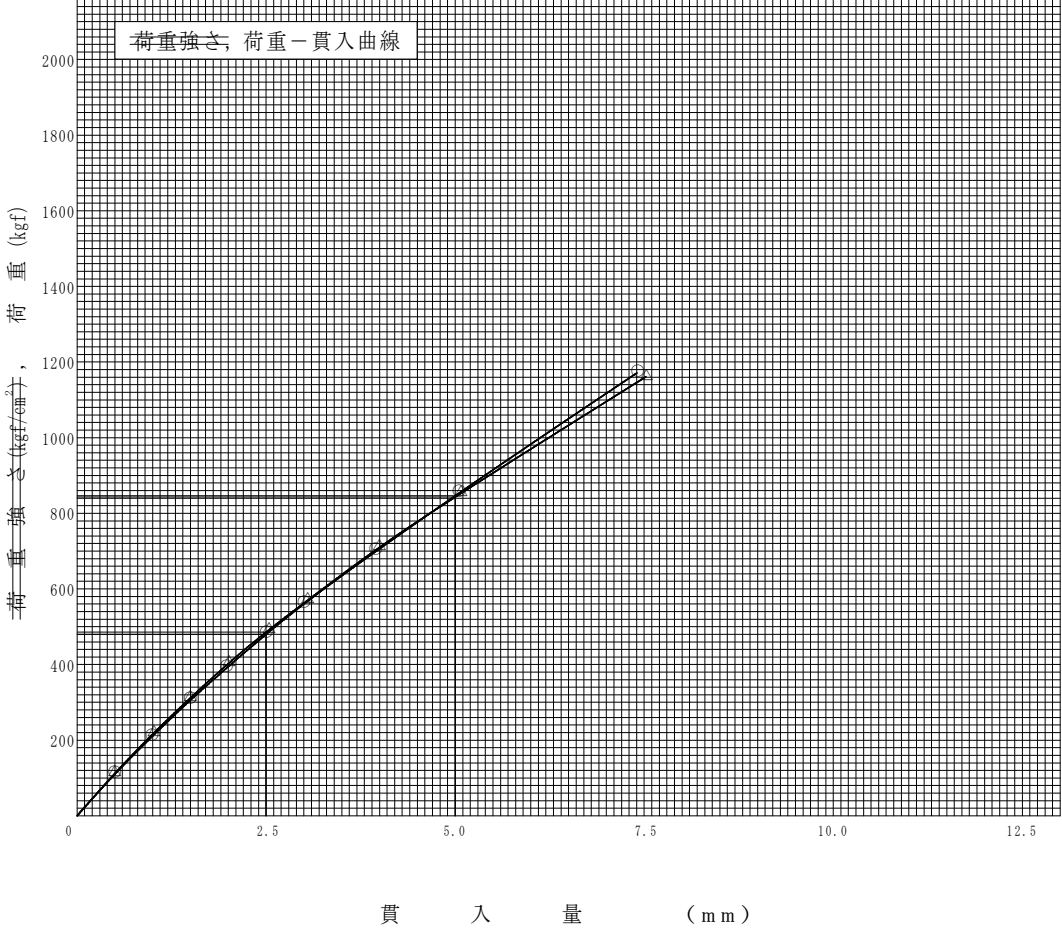

特 記 事 項
1) スペーサーディスクの
高さを差引く。

○1
△2

貫入量 mm		2.5	5.0
荷 重 強 度 重	供試体 No.1	480	846
	供試体 No.2	486	843
	供試体 No.		
標準荷重強さ kgf/cm ²		70	105
標準荷重 kgf		1370	2030

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （ 初期状態，吸水膨張試験）
------------------------	--------------------------

調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月 9日～ 4月13日

試料番号（深さ） 試験者 竹本 則夫

試験方法	締固めた土、 孔さない土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E	落下高さ	cm	45	自然含水比 w_n %	—
試料準備	準備方法	非乾燥法、 空気乾燥法	突固め回数	回/層	42	最適含水比 w_{opt} %
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数	層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³
	試料調整後含水比 w_o %		モールド	内径	cm	15.0
				高さ ¹⁾	cm	12.5
					荷重板質量	kg
					モールド容量	V cm ³

供 試 体 No,			1		2			
含 水 比	容 器 No,							
	m _a g		1524.8	1533.0	1523.5	1535.5		
	m _b g		1463.8	1469.3	1461.9	1472.6		
	m _c g		451.7	456.0	452.2	461.4		
	w ₁ %		6.03	6.29	6.10	6.22		
	平 均 値 w ₁ %		6.16		6.16			
密 度	(試料+モールド) 質量 m ₂ ²⁾ g		13203		13200			
	モ ー ル ド 質 量 m ₁ ²⁾ g		8494		8484			
	湿 潤 密 度 ρ _t g/cm ³		2.132		2.135			
	乾 燥 密 度 ρ _d g/cm ³		2.008		2.011			
吸 水 膨 張 試 験	水 浸 時 間 h	時 刻	変位計の読み		膨 張 量 mm	変位計の読み		膨 張 量 mm
	0		0.0		0	0.0		0
	1		0.0		0	0.0		0
	2		0.0		0	0.0		0
	4		0.0		0	0.0		0
	8		0.0		0	0.0		0
	24		0.0		0	0.0		0
	48		0.0		0	0.0		0
	72		0.0		0	0.0		0
	96		0.0		0	0.0		0
	(試料+モールド) 質量 m ₃ ²⁾ g		13255		13248			
	膨 張 比 r _e %		0.000		0.000			
	湿 潤 密 度 ρ _t ['] g/cm ³		2.155		2.157			
	乾 燥 密 度 ρ _d ['] g/cm ³		2.008		2.011			
	平 均 含 水 比 w ['] %		7.32		7.26			

特 記 事 項	1) スペーサーディスクの高さを差引く。 2) モールドの質量は有孔底板を含む。 $r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$ $\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$ $\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$ $w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$
---------	--

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（貫入試験）	
------------------------	----------------	--

調査件名 C-40

試験年月日 2026年 4月13日

試 験 番 号 （ 深 さ ）					試 験 者 竹 本 則 夫									
試 験 条 件			水 浸 、 非 水 浸		貫 入 速 さ mm/min			1		荷 重 板 質 量 kg			5. 0	
養 生 条 件			日 空 気 中		荷 重 計 No.			1		kgf/cm²/目盛			17. 707	
			4 日 水 浸		容 量 kgf			5000		較 正 係 数 kgf/目盛				
供 試 体 No. 1					供 試 体 No. 2					供 試 体 No.				
貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重		貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重		貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重	
読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf
1	2				1	2				1	2			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0. 5	0. 50	0. 50	12. 3	218	0. 5	0. 49	0. 50	13. 0	230	0. 5				
1. 0	0. 98	0. 99	23. 3	413	1. 0	0. 98	0. 99	24. 6	436	1. 0				
1. 5	1. 46	1. 48	33. 4	591	1. 5	1. 47	1. 49	35. 2	623	1. 5				
2. 0	2. 06	2. 03	43. 8	776	2. 0	2. 07	2. 04	46. 1	816	2. 0				
2. 5	2. 56	2. 53	52. 6	931	2. 5	2. 55	2. 53	55. 0	974	2. 5				
3. 0	2. 98	2. 99	60. 1	1064	3. 0	3. 01	3. 01	62. 7	1110	3. 0				
4. 0	4. 07	4. 04	75. 5	1337	4. 0	4. 12	4. 06	78. 2	1385	4. 0				
5. 0	5. 11	5. 06	89. 4	1583	5. 0	5. 03	5. 02	90. 6	1604	5. 0				
7. 5	7. 39	7. 45	120. 9	2141	7. 5	7. 63	7. 57	121. 2	2146	7. 5				
10. 0					10. 0					10. 0				
12. 5					12. 5					12. 5				
貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.				貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.				貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.			
	m _a g					m _a g					m _a g			
	m _b g					m _b g					m _b g			
	m _c g					m _c g					m _c g			
	w ₂ %					w ₂ %					w ₂ %			
	平 均 値 w ₂ %					平 均 値 w ₂ %					平 均 値 w ₂ %			

特記事項

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （ 室 内 試 験 結 果 ）	
------------------------	---------------------------	--

調 査 件 名 C-40

試 験 年 月 日 2026年 4月13日


試 料 番 号 （ 深 さ ）

試 験 者 竹本 則夫

試 験 方 法	締固めた土、 乱さない土	ランマー質量		kg	4.5	土 質 名 称	
突 固 め 方 法	E	落 下 高 さ		cm	45	空気乾燥前含水比	%
試 料 の 準 備 方 法	非乾燥法、 空気乾燥法	突 固 め 回 数		回/ 層	42	自然含水比 W_n	%
試 験 条 件	水 浸、 非水浸	突 固 め 層 数		層	3	最適含水比 W_{opt}	%
養 生 条 件	日 空 気 中	モ ー ル ド	内 径	cm	15.0	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm ³
	4 日 水 浸		高 さ ¹⁾	cm	12.5		

供 試 体			No.	1	2	
吸 水 膨 張 試 験	前	平均含水比	W_i %	6.16	6.16	
		乾 燥 密 度	ρ_d g/cm ³	2.008	2.011	
	後	膨 張 比	r_e %	0.000	0.000	
		平均含水比	W' %	7.32	7.26	
		乾 燥 密 度	ρ'_d g/cm ³	2.008	2.011	
貫 入 試 験	試 験 後 の 含 水 比		W_2 %			
	貫入量 2.5mmにおける C B R		%	67.3	70.4	
	貫入量 5.0mmにおける C B R		%	77.3	78.8	
	C B R		%	67.3	70.4	

平均 C B R	%
68.9	

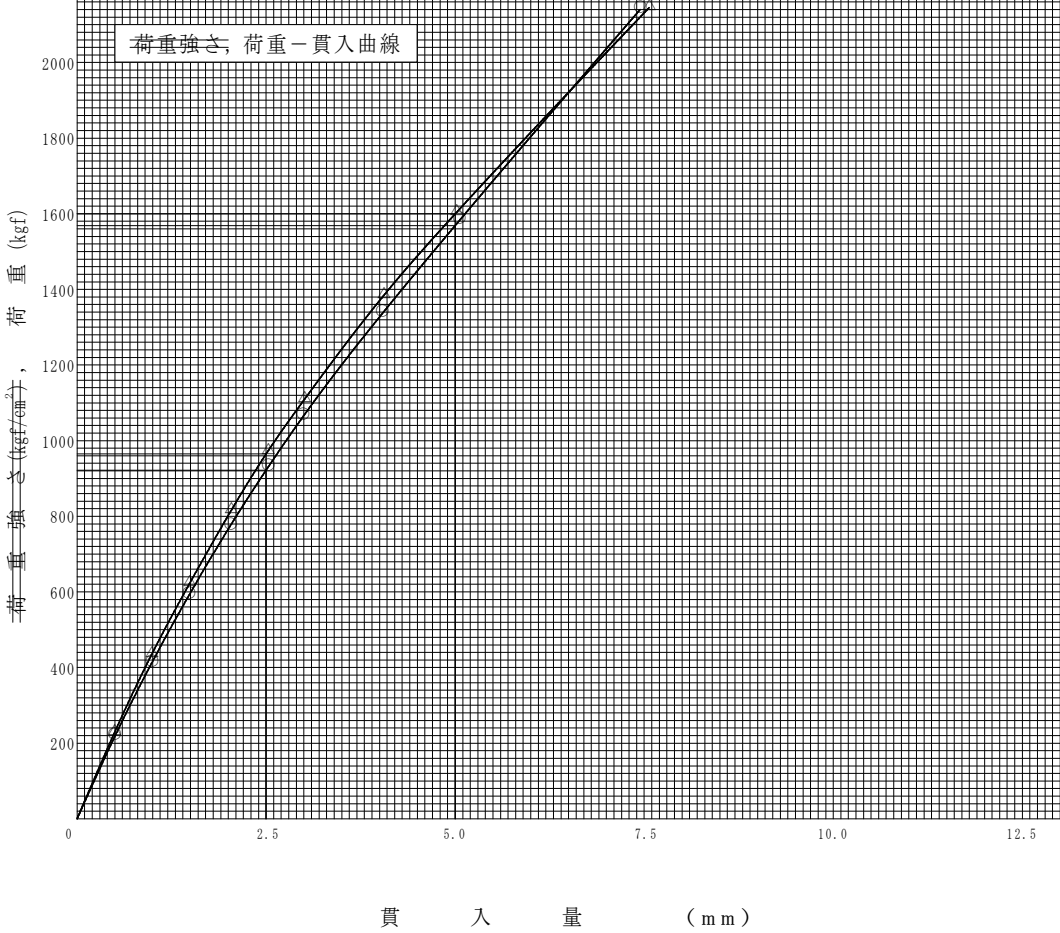

特 記 事 項
1) スペーサーディスクの
高さを差引く。

○1
△2

貫入量 mm		2.5	5.0
荷 重 強 度 試 験	供試体 No.1	922	1569
	供試体 No.2	965	1600
	供試体 No.		
標準荷重強さ kgf/cm ²		70	105
標準荷重 kgf		1370	2030

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （ 初期状態，吸水膨張試験）
------------------------	--------------------------

調査件名 C-40

試験年月日 2026年 4月 9日～ 4月13日

試料番号（深さ）

試 験 者 竹本 則夫

試 験 方 法	締固めた土、 乱れ土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	
突 固 め 方 法	E	落 下 高 さ	cm	45	自然含水比 w_n %	—
試料準備	準備方法	非乾燥法、 空気乾燥法	突 固 め 回 数	回/層	92	最適含水比 w_{opt} %
	空気乾燥前含水比 %		突 固 め 層 数	層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³
	試料調整後含水比 w_o %		モ ー ル ド	内 径	cm	15.0
				高 さ ¹⁾	cm	12.5
					荷重板質量	kg
					5.0	
					モールド容量 V	cm ³
					2209	

供 試 体 No,			1		2					
含 水 比	容 器 No,									
	m _a g		1477.5	1463.4	1466.6	1457.7				
	m _b g		1413.8	1401.3	1403.1	1395.7				
	m _c g		392.0	381.8	386.4	375.6				
	w ₁ %		6.23	6.09	6.25	6.08				
	平 均 値 w ₁ %		6.16		6.17					
密 度	(試料+モールド) 質量 m ₂ ²⁾ g		13569		13536					
	モ ー ル ド 質 量 m ₁ ²⁾ g		8546		8522					
	湿 潤 密 度 ρ _t g/cm ³		2.274		2.270					
	乾 燥 密 度 ρ _d g/cm ³		2.142		2.138					
吸 水 膨 張 試 験	水 浸 時 間 h	時 刻	変 位 計 の 読 み		膨 張 量 mm		変 位 計 の 読 み		膨 張 量 mm	
	0		0.0		0		0.0		0	
	1		0.0		0		0.0		0	
	2		0.0		0		0.0		0	
	4		0.0		0		0.0		0	
	8		0.0		0		0.0		0	
	24		0.0		0		0.0		0	
	48		0.0		0		0.0		0	
	72		0.0		0		0.0		0	
	96		0.0		0		0.0		0	
	(試料+モールド) 質量 m ₃ ²⁾ g		13615		13582					
	膨 張 比 r _e %		0.000		0.000					
	湿 潤 密 度 ρ _t ['] g/cm ³		2.295		2.291					
	乾 燥 密 度 ρ _d ['] g/cm ³		2.142		2.138					
	平 均 含 水 比 w ['] %		7.14		7.16					

特 記 事 項	1) スペーサーディスクの高さを差引く。 2) モールドの質量は有孔底板を含む。 $r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$ $\rho'_t = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$ $\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$ $w' = \left(\frac{\rho'_t}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$
---------	--

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験（貫入試験）	
------------------------	----------------	--

調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月13日

試 料 番 号 （ 深 さ ）					試 験 者 竹 本 則 夫									
試 験 条 件			水 浸 、 非 水 浸		貫 入 速 さ mm/min			1		荷 重 板 質 量 kg			5. 0	
養 生 条 件			日 空 気 中		荷 重 計 No.			1		kgf/cm²/目盛			17. 707	
			4 日 水 浸		容 量 kgf			5000		較 正 係 数 kgf/目盛				
供 試 体 No. 1					供 試 体 No. 2					供 試 体 No.				
貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重		貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重		貫 入 量 mm			荷 重 強 さ 、 荷 重	
読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf	読 み		平 均	荷 重 計 の 読 み	kgf/cm² kgf
1	2				1	2				1	2			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0. 5	0. 51	0. 51	28. 1	498	0. 5	0. 51	0. 51	29. 6	524	0. 5				
1. 0	1. 01	1. 01	53. 7	951	1. 0	1. 02	1. 01	55. 8	988	1. 0				
1. 5	1. 50	1. 50	77. 1	1365	1. 5	1. 49	1. 50	78. 8	1395	1. 5				
2. 0	2. 02	2. 01	98. 9	1751	2. 0	1. 97	1. 99	99. 3	1758	2. 0				
2. 5	2. 52	2. 51	118. 4	2097	2. 5	2. 49	2. 50	119. 2	2111	2. 5				
3. 0	3. 05	3. 03	136. 7	2421	3. 0	3. 02	3. 01	137. 0	2426	3. 0				
4. 0	3. 91	3. 96	166. 6	2950	4. 0	3. 96	3. 98	166. 7	2952	4. 0				
5. 0	5. 06	5. 03	197. 2	3492	5. 0	5. 13	5. 07	196. 0	3471	5. 0				
7. 5	7. 74	7. 62	264. 9	4691	7. 5	7. 48	7. 49	262. 0	4639	7. 5				
10. 0					10. 0					10. 0				
12. 5					12. 5					12. 5				
貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.				貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.				貫 入 試 験 後 の 含 水 比	容 器 No.			
	m _a g					m _a g					m _a g			
	m _b g					m _b g					m _b g			
	m _c g					m _c g					m _c g			
	w ₂ %					w ₂ %					w ₂ %			
	平 均 値 w ₂ %					平 均 値 w ₂ %					平 均 値 w ₂ %			

特記事項


JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室 内 試 験 結 果)	
------------------------	---------------------------	--

調 査 件 名 C-40 試験年月日 2026年 4月13日

試料番号（深さ） 試験者 竹本 則夫

試 験 方 法	締固めた土、 乱さない土	ランマー質量		kg	4.5	土 質 名 称	
突 固 め 方 法	E	落 下 高 さ		cm	45	空気乾燥前含水比	%
試料の準備方法	非乾燥法、 空気乾燥法	突 固 め 回 数		回/層	92	自然含水比 W_n	%
試 験 条 件	水 浸、 非水浸	突 固 め 層 数		層	3	最適含水比 W_{opt}	%
養 生 条 件	日 空 気 中	モ ー ル ド	内 径	cm	15.0	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	g/cm ³
	高 さ ¹⁾		cm	12.5			

供 試 体 No.			1	2	
吸 水 膨 張 試 験	前	平均含水比 W_1 %	6.16	6.17	
		乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³	2.142	2.138	
	後	膨 張 比 r_e %	0.000	0.000	
		平均含水比 W' %	7.14	7.16	
		乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³	2.142	2.138	
貫 入 試 験	試験後の含水比 W_2 %				
	貫入量 2.5mmにおけるCBR %		152.6	154.1	
	貫入量 5.0mmにおけるCBR %		171.3	169.4	
	C B R %		152.6	154.1	

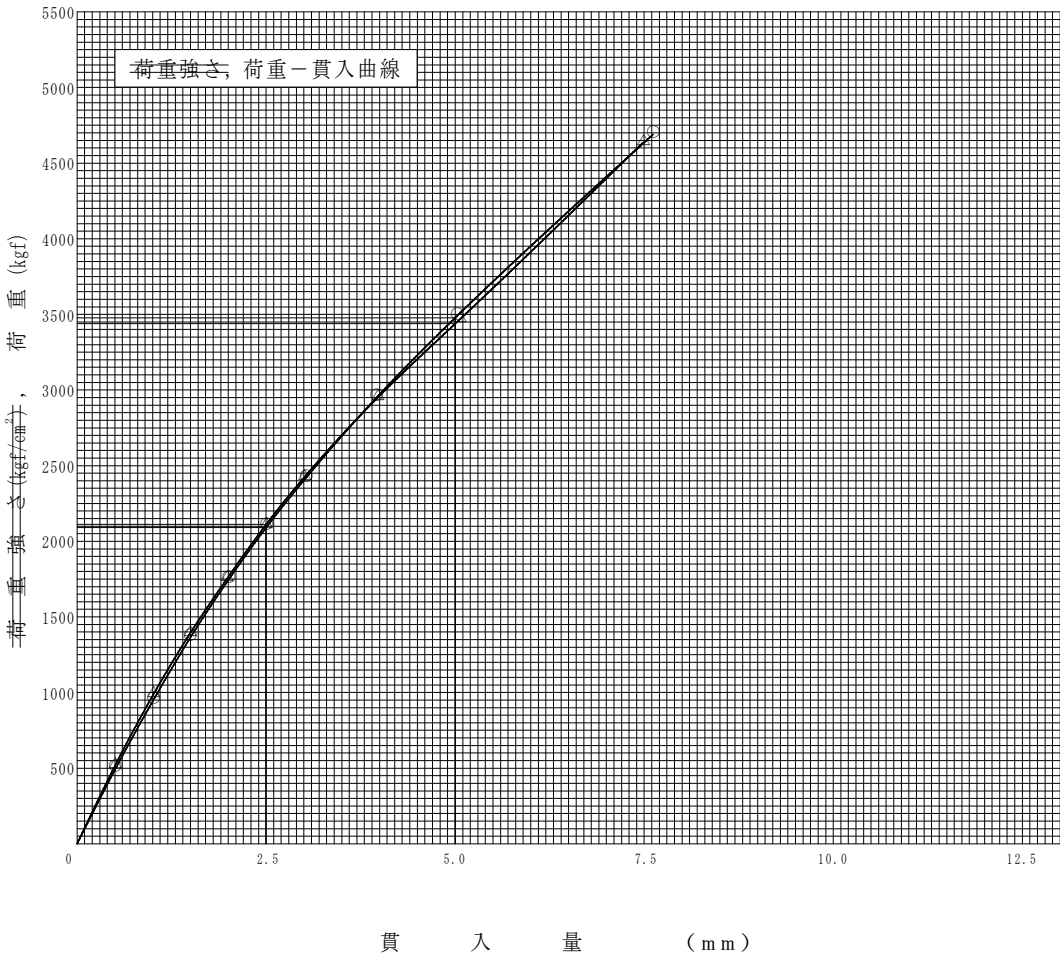

平均 C B R %
153.4

特 記 事 項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。


○1
△2

貫入量 mm		2.5	5.0
荷 重 強 度	供試体 No.1	2090	3477
	供試体 No.2	2111	3438
	供試体 No.		
標準荷重強さ kgf/cm ²		70	105
標準荷重 kgf		1370	2030

修正 C B R 試 験	
--------------	--

調査件名 C-40	試験年月日 2026年 4月13日
-----------	-------------------

試料 番 号 （ 深 さ ）				試 験 者			竹本 則夫			
供 試 体 No.										
突 固 め 回 数 回/ 層		17 (3 層)			42 (3 層)			92 (3 層)		
乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		1.945	1.950		2.008	2.011		2.142	2.138	
平 均 値 ρ_d g/cm ³		1.948			2.010			2.140		
貫入量2.5mmにおけるCBR %		35.0	35.5		67.3	70.4		152.6	154.1	
平 均 値 %		35.3			68.9			153.4		
貫入量5.0mmにおけるCBR %		41.7	41.5		77.3	78.8		171.3	169.4	
平 均 値 %		41.6			78.1			170.4		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³		2.146		締 固 め 度 %		90		95
		最適含水比 w_{opt} %		5.69		修 正 C B R %				87.1

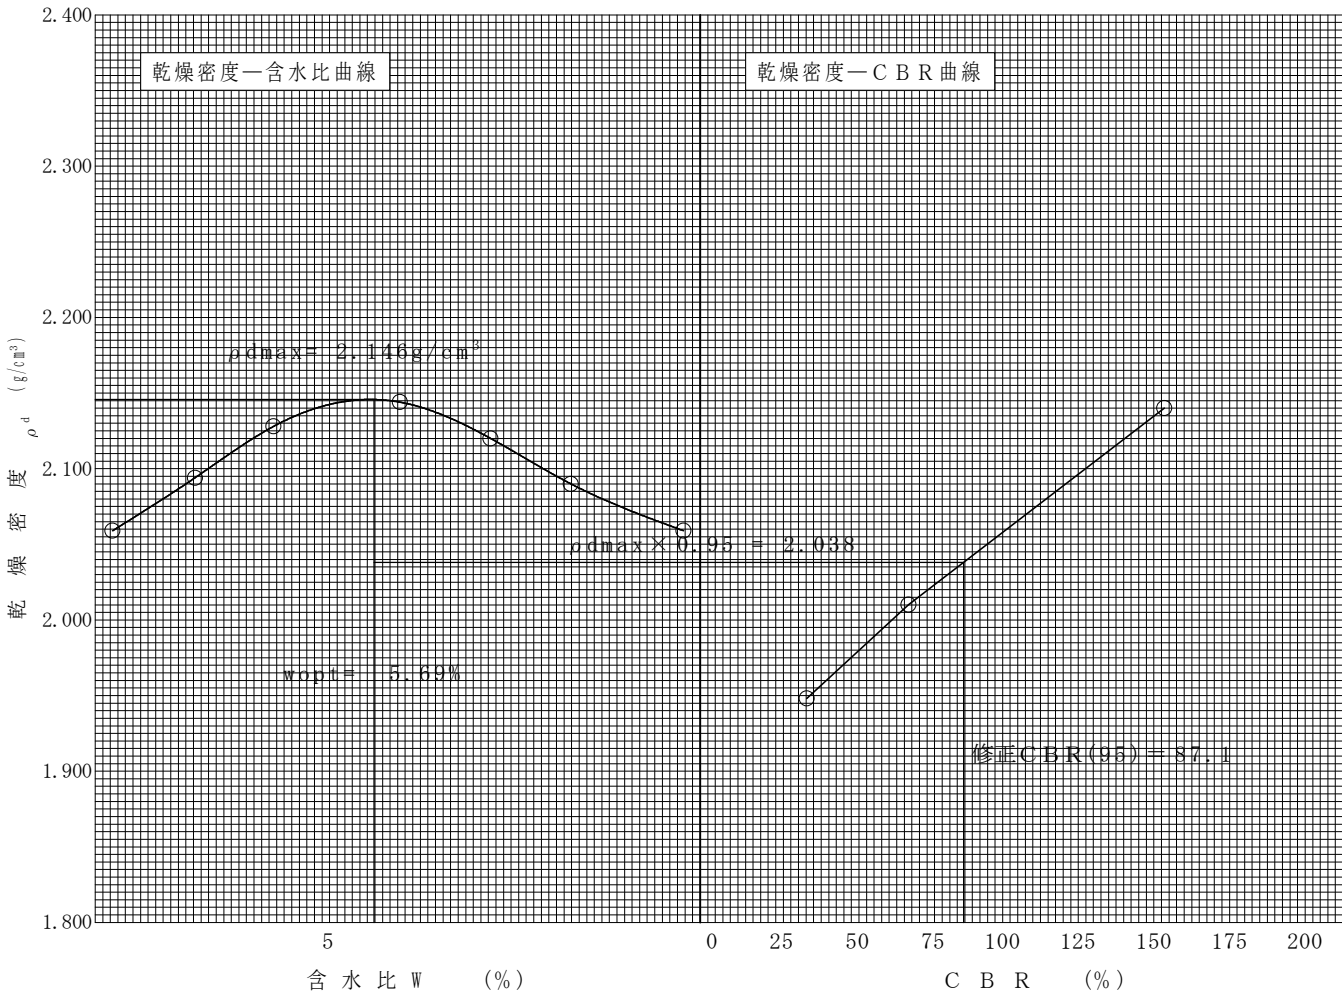


特 記 事 項

JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界試験・塑性限界試験（測定）	
------------------------	---------------------	--


調査件名 C-40 試験年月日 2026年 4月13日

試験者 竹本 則夫

試料番号（深さ）				
液性限界試験				
落下回数		31	27	23
含水比	容器 No.			
	m _a g	74.7	75.9	73.3
	m _b g	66.2	66.7	64.3
	m _c g	20.3	19.1	19.1
W %		18.52	19.33	19.91
落下回数		19		
含水比	容器 No.			
	m _a g	74.8		
	m _b g	65.3		
	m _c g	19.4		
W %		20.70		
塑性限界試験				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g	試験不能		
	m _c g			
W %				
液性限界 W _L %		塑性限界 W _p %		塑性指数 I _p
19.48		NP		NP

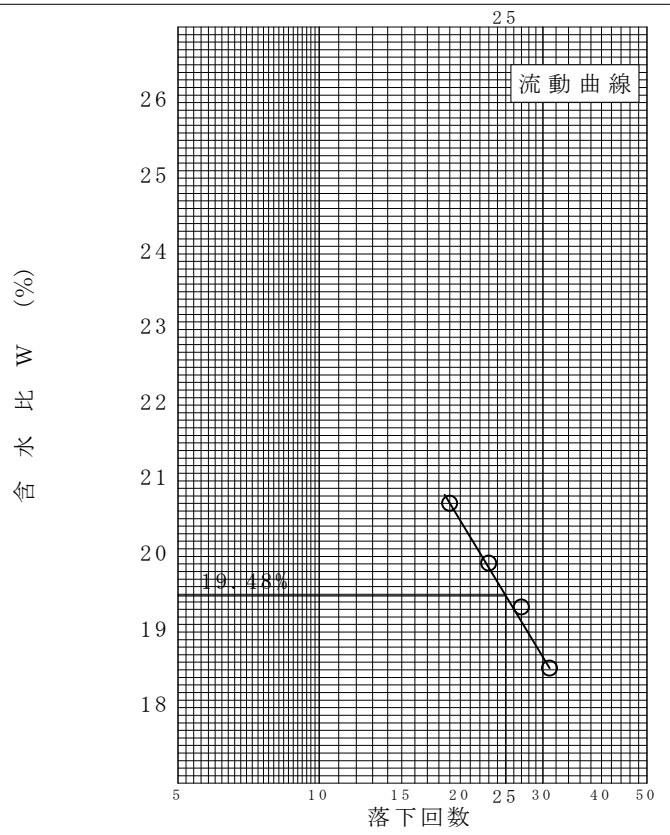

試料番号（深さ）				
液性限界試験				
落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
W %				
落下回数				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
W %				
塑性限界試験				
含水比	容器 No.			
	m _a g			
	m _b g			
	m _c g			
W %				
液性限界 W _L %		塑性限界 W _p %		塑性指数 I _p

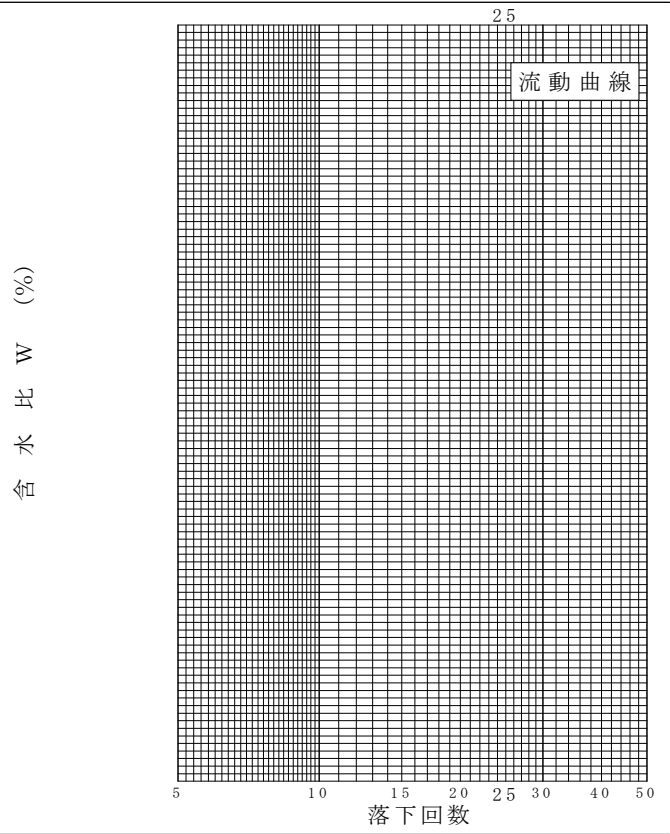

特記事項 塑性限界試験は試料を紐状に出来ず試験不能

--	--	--	--

J I S A 1 1 1 0	粗骨材の密度および吸水率試験		試験報告用紙	
試 料 番 号 _____ 試 験 年 月 日 2 0 2 6 年 4 月 1 0 日				
調 査 名 ・ 目 的 品質管理 _____ 使用場所・目的 _____				
種 類 C - 4 0 _____ 試 験 者 竹本 則夫 _____				
骨 材 の 最 大 寸 法 _____ 1 3 _____ mm				
試 験 時 の 水 温 _____ 1 9 _____ ℃				
測 定 番 号	1	2	3	4
① 表 乾 試 料 + 容 器 質 量 (g)	2 4 1 2 . 8	2 4 0 4 . 8		
② 容 器 質 量 (g)	3 8 6 . 4	3 7 5 . 6		
③ 表 乾 試 料 質 量 (g) ① - ②	2 0 2 6 . 4	2 0 2 9 . 2		
④ (かご + 試料) 水中質量 (g)	1 6 4 2 . 3	1 6 4 4 . 0		
⑤ か ご の 水 中 質 量 (g)	3 8 6 . 4	3 8 6 . 4		
⑥ 試 料 の 水 中 質 量 (g) ④ - ⑤	1 2 5 5 . 9	1 2 5 7 . 6		
⑦ 表 乾 密 度 (g / c m ³) $\frac{③}{③ - ⑥}$	2 . 6 3	2 . 6 3		
平 均 値	2 . 6 3			
⑧ 乾 燥 後 の 試 料 質 量 (g)	2 0 1 5 . 1	2 0 1 7 . 9		
⑨ 絶 乾 密 度 (g / c m ³) $\frac{⑧}{③ - ⑥}$	2 . 6 2	2 . 6 2		
平 均 値	2 . 6 2			
⑩ 見 掛 密 度 (g / c m ³) $\frac{⑧}{⑧ - ⑥}$	2 . 6 5	2 . 6 5		
平 均 値	2 . 6 5			
⑪ 吸 水 率 (%) $\frac{③ - ⑧}{⑧} \times 100$	0 . 5 6	0 . 5 6		
平 均 値	0 . 5 6			
備 考				

J I S A 5 0 0 1 J I S A 1 1 2 1		ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験					試験報告用紙			
試料番号				試験年月日						
調査名・目的				使用場所・目的						
種類				試験者						
骨材の種類				鉄球の数						
粒度区分				鉄球の質量						
試料質量				回転数						
ふるい目の開き (mm)	試験前の粒度			試験後の粒度						
	累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)	1			2			
				累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)	累加残留質量 g	累加残留質量 百分率 (%)	通過質量 百分率 (%)	
	75									
	63									
	53									
	37.5									
	31.5									
	26.5									
	19									
	13.2	0.0	0.0	100.0						
	9.5									
	4.75	5000.0	100.0	0.0						
	2.36									
1.7										
すりへり試験結果										
測定番号				1		2				
① 試験前の試料質量 (g)				5000.0		5000.0				
② 試験後の試料質量 (g)				4978.2		4976.7				
③ 1.7 mmふるい 残留物の水洗い後の質量 (g)				4354.1		4370.3				
④ すりへり損失質量 (g)				645.9		629.7				
⑤ すりへり減量 (%)				12.9		12.6				
⑥ 平均値				12.8						
備考										